
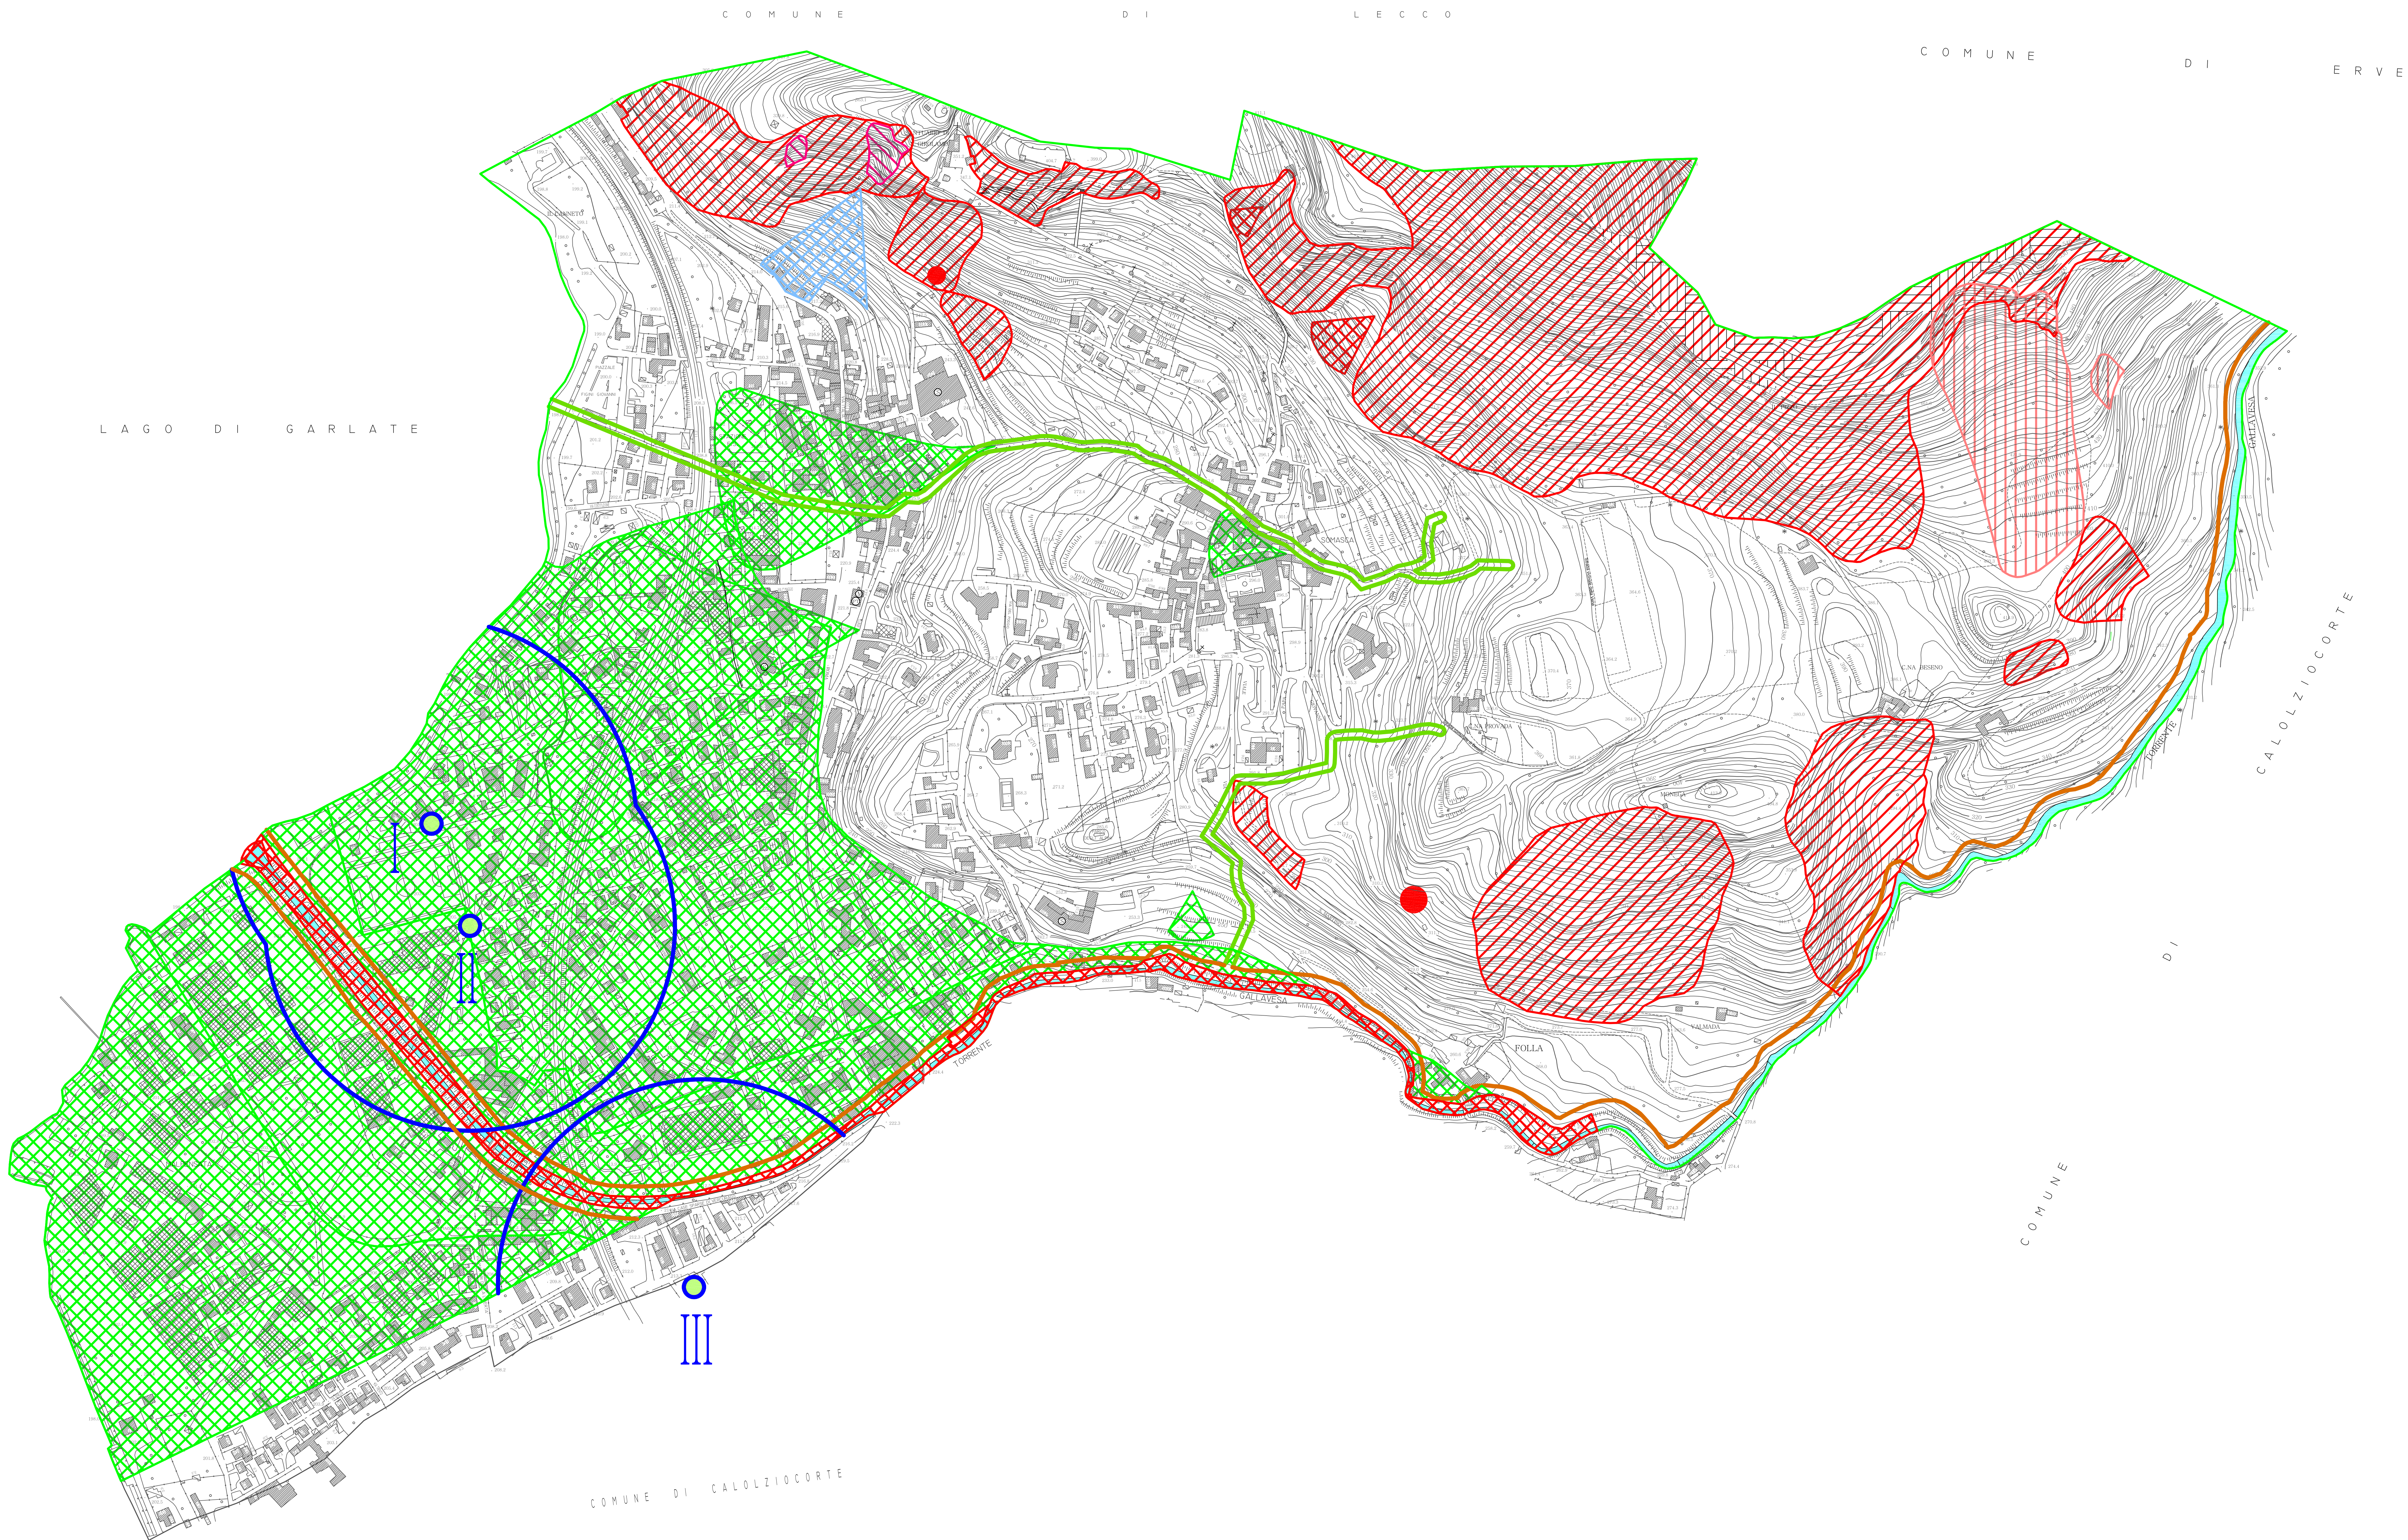




LEGENDA

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino

-  Dissesti attivi (Fa)
-  Dissesti quiescenti (Fq)
-  Dissesti relitti o stabilizzati (Fs)
-  Dissesti attivi puntiformi
-  Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette (Ca)
-  Aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette (Cp)
-  Aree di conoidi non recentemente riattivatisi (Cn)

Vincoli di carattere idraulico e idrogeologico

-  Limite di inedificabilità distanza 10 m
-  Limite di inedificabilità distanza 4 m (e/o fascia di rispetto per l'accesso al corso d'acqua)
-  Salvaguardia captazioni idropotabili (D.Lgs.) (zona di tutela assoluta: r= 10 m dalla captazione)
-  Salvaguardia captazioni idropotabili (D.Lgs.) (zona di rispetto: r= 200 m dalla captazione)
-  Torrente Gallavese
-  Confine comunale

N.B.
Il vincolo idraulico (fasce di rispetto dei corsi d'acqua) ha carattere indicativo, pertanto deve essere sempre definito sul terreno considerando una distanza di 4/10 m dai cigli esterni delle sponde



Comune di Vercurago
Provincia di Lecco

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 11-03-2005 n. 12



**Tavola 7
CARTA DEI VINCOLI**

Dott. Geol. Enrico Mosconi

Via Reich, 16 - 24020 Torre Bldone (BG)

Cellulare: 347-1328195

Mail: enricomosconi@yahoo.it

Dott. Geol. Alessandro Chiodelli

Via Garibaldi, 4 - 24030 Mozzo (BG)

Cellulare: 338-9041561

Mail: alechiodelli@yahoo.it

Febbraio 2009

Scala 1:2.000